

QUALITROL-IRIS POWER ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ В МИРЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ КОНТРОЛЬНОГО И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ



Iris Power HydroGuardII™, BusGuardII™, TurboGuardII™

Устройства непрерывного контроля частичных разрядов в электродвигателях и генераторах, работающие в режиме реального времени



ИЗДЕЛИЯ IRIS POWER, РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

QUALITROL
Defining Reliability

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

СИСТЕМА IRIS POWER GUARDII

Система Iris Power GuardII является вторым поколением устройств непрерывного контроля, работающих в режиме реального времени, которые дают возможность обслуживающему персоналу автоматизировать тестирование частичных разрядов (ЧР). Устройство контроля Iris Power GuardII непрерывно собирает и архивирует данные о частичных разрядах, которые используются для построения двумерных и трехмерных (разрешенных по фазе) графиков, а также получения суммарных характеристик (Qm и NQN), используемых для определения трендов и проведения сравнений с аналогичными устройствами. Архивированные данные о ЧР могут загружаться по месту через USB-порт или удаленно через сеть Ethernet (TCP/IP). Если активность ЧР превышает установленный пользователем порог, срабатывает сигнализация.


Система Iris Power GuardII поставляется с программой Iris Application Manager™ (IAM) под операционную систему Windows™, которая обеспечивает настройку системы контроля, загрузку архивированных данных, просмотр/анализ данных о ЧР. Подключение к локальной сети Ethernet предприятия позволяет персоналу в удаленном режиме определять или изменять условия срабатывания и устанавливать уровни предупреждающих сигналов, а также скачивать результаты тестов для отображения на компьютере.

Оборудование, уже имеющее датчики, используемые для портативных приборов контроля, может быть легко подключено к системе GuardII посредством присоединения прибора к существующей клеммной коробке выводов датчиков.

Не требуется отключение оборудования, а работы по установке ограничиваются подключением питания к системе контроля GuardII, настройкой и при желании установкой канала связи с удаленным компьютером под управлением Windows. Новым пользователям технологии контроля ЧР Iris Power необходимо установить датчики на постоянной основе во время очередного отключения оборудования.

Система Iris Power GuardII использует уникальный и тщательно исследованный метод преодоления электрических помех (шумов), которые являются типичными для большинства производственных сред. Это обеспечивает надежные и воспроизводимые измерения с низкой вероятностью подачи ложных аварийных сигналов. Собранные данные могут быть легко интерпретированы обслуживающим персоналом предприятий после прохождения 2-х дневного семинара, который проводится опытным инженерным персоналом компании QUALITROL-Iris Power.

Оценка пользователем состояния изоляции обмотки машины с помощью непрерывного контроля ЧР значительно усиливается, при имеющемся доступе к обширной базе данных Iris Power, содержащей более 225 000 результатов испытаний. Коллективный опыт и результаты измерений наших клиентов регулярно сводятся в статистические таблицы, доступные для всех пользователей. Эти данные также используются для автоматической настройки оповещения о превышении уровней. Эта возможность является уникальной для компании Qualitrol-Iris Power и ее клиентов и гарантирует объективную интерпретацию состояния изоляции обмотки машины.

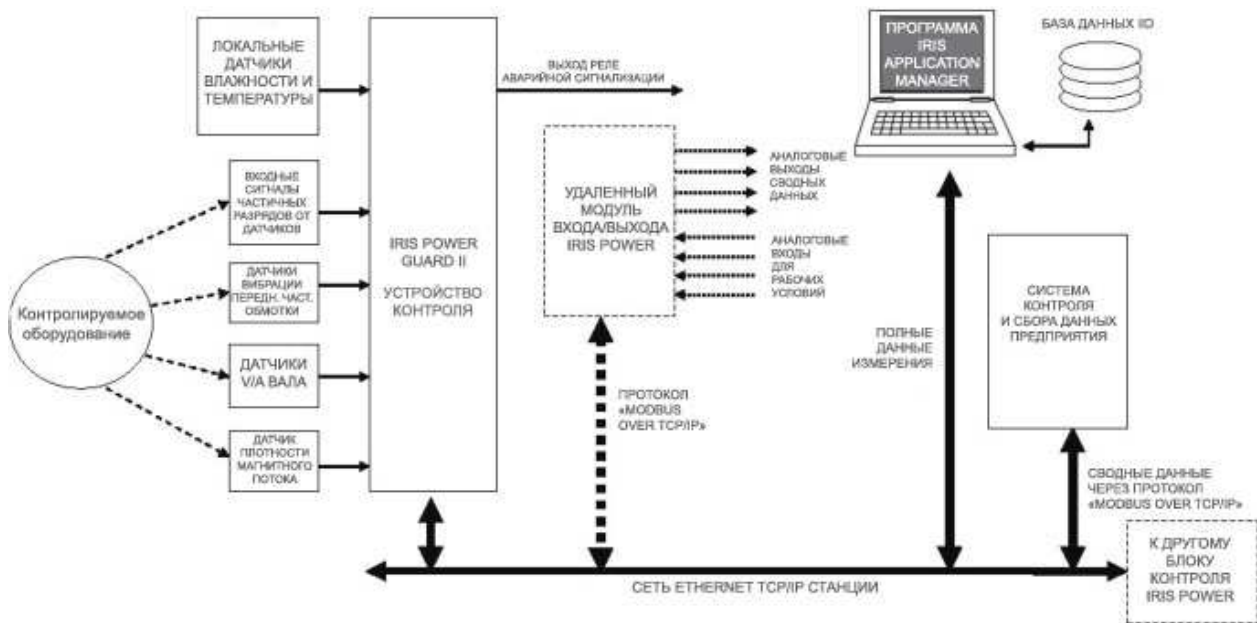

ИЗДЕЛИЯ IRIS POWER, РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

СВОЙСТВА

- Может применяться для существующих и новых электродвигателей и генераторов.
- Отличная технология разделения шумов на основе фильтра высоких частот 40 МГц, по характеристике времени поступления и форме импульса.
- Собранные данные совместимы с существующей запатентованной технологией TGA/PDA и предыдущими поколениями приборов Guard.
- Системы GuardII осуществляют непрерывные измерения ЧР с расширенными функциями предупреждения. Они требуют минимального вмешательства обслуживающего персонала. Предупредительные сигналы предварительно настроены на основе существующей базы данных Qualitrol-Iris Power, которая содержит более 225 000 результатов испытаний электрических машин.
- Архивные данные могут быть использованы для создания двухмерных и трехмерных графиков с высоким разрешением, а также для получения суммарных характеристик (Qm и NQN), которые используются для анализа тенденций для ЧР и сравнения с аналогичными машинами. Используя программный комплекс на основе ОС Windows™, архивные данные о ЧР могут быть загружены локально через USB-порт или удаленно по локальной сети Ethernet (TCP/IP) предприятия.
- Удаленные режимы обмена данными позволяют на расстоянии производить диагностику, управление и конфигурацию с помощью программного обеспечения Iris Application Manager.
- Встроенный модуль ввода для дополнительных датчиков температуры и относительной влажности окружающего воздуха.
- Поддержка протокола «Modbus over Ethernet» для связи с приложениями сторонних производителей, например, для получения данных из систем предприятия о рабочем состоянии машин, таких как активная мощность, реактивная мощность, напряжение на статоре, температура обмотки и давление водорода и/или доставка суммарных данных о ЧР и состоянии обмотки машины в информационные системы предприятия.
- Обмен данными с модулем удаленного ввода/вывода Iris Power с аналоговыми входами для сбора данных об условиях эксплуатации машины от полевых датчиков/преобразователей.
- В систему включен конфигурируемый FTP-сервер для автоматической загрузки данных.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- В отличие от мониторов TracII, которые архивируют данные о ЧР через фиксированные промежутки времени, система GuardII добавляет упреждающие сигналы запуска, основанные на параметрах работы машины. Это сводит к минимуму сбор избыточной информации в архиве, а также гарантирует, что тестирование ЧР производится в таком состоянии машины, которое идеально подходит для интерпретации данных и выявления тенденций.
- Система контроля по фазам с высоким разрешением собирает данные, которые могут использоваться для оценки даже механизмов множественных сбоев и шаблонов подсчета малых импульсов в начале активности ЧР или помех в шинах/токовом проводе.
- ViTe (встроенный в тестер) — постоянно проверяет входные каналы ЧР и обеспечивает калибровку системы.
- Система контроля Iris Power GuardII для гидрогенераторов включает в себя до 24 датчиков для поддержания больших машин с несколькими параллельными ветвями. Базовый блок Iris Power GuardII может включать несколько технологических плат, позволяя использовать одну систему контроля GuardII для диагностики состояния обмотки статора, обмотки ротора и вала. Дополнительные технологические платы совместимы с технологией контроля частичного разряда Iris Power GuardII и включают контроль магнитного потока, вибрации лобовых частей обмотки статора и состояние вала ротора. Обновления до новых технологий можно производить по месту.

ЧТО ТАКОЕ ЧАСТИЧНЫЙ РАЗРЯД?

Частичные разряды (ЧР) представляют собой мелкие искровые разряды, которые возникают внутри высоковольтной электрической изоляции в обмотках статоров. Частичные разряды возникают всякий раз, когда внутри или на поверхности изоляции возникают мелкие воздушные зазоры или полости. Обычно качественно изготовленные обмотки статоров, находящиеся в хорошем состоянии, имеют очень мало искровых разрядов. Однако 60-летний опыт показывает, что по мере изнашивания обмотки статора, которая вызвана ее вибрацией, работой при высокой температуре или загрязнением маслом, влагой и другими реагентами, количество частичных разрядов будет возрастать в десять раз и более. Таким образом, непрерывный контроль частичных разрядов выявляет основные причины выхода из строя обмоток статоров. Поскольку контроль частичных разрядов может осуществляться при обычной эксплуатации электродвигателя или генератора и обычно предупреждает о риске поломки в течение двух или более лет, непрерывный контроль частичных разрядов стал мощным инструментом диагностирования неисправностей.

Некоторые преимущества контроля частичных разрядов для обмотки статора:

- ✦ Повышение работоспособности оборудования
- ✦ Техобслуживание планируется при учете фактического состояния оборудования
- ✦ Значительное снижение эксплуатационных отказов

ИЗДЕЛИЯ IRIS POWER, РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Изделия Iris Power HydroGuardII™, BusGuardII™, TurboGuardII™

Системы Iris Power HydroGuardII, BusGuardII, и Iris Power TurboGuardII, совместно именуемые системой Iris Power GuardII, могут быть запрограммированы для непрерывного измерения активности ЧР на генераторах и электродвигателях с номинальным напряжением 3 кВ и выше. Система чувствительна к наиболее распространенным причинам сбоя обмотки статора, таким как перегрев, загрязнение, и ослабление обмоток. Технология Iris Power GuardII позволяет персоналу станции планировать корректирующие действия в случае обнаружения проблемы системой Iris Power GuardII.


Система Iris Power GuardII была разработана для следующих основных задач:

- Непрерывное и автоматизированное измерение частичных разрядов с получением данных измерений из удаленных мест. Сводные данные могут автоматически передаваться в систему сбора данных предприятия.
- Независимый контроль отдельных электродвигателей или генераторов и сбор данных о ЧР при определенных условиях эксплуатации машины, предоставление дополнительной диагностической информации о состоянии обмотки и надежного прогнозирования тенденции развития ЧР.
- Отделение электромагнитного шума для обеспечения уменьшения риска ложных индикаций проблем со статором.
- Устранение необходимости присутствия эксперта на месте для настройки и сбора данных с помощью портативных приборов при контроле электродвигателя или генератора.
- Обнаружение быстро развивающихся проблем с изоляцией, таких как ослабление обмотки или загрязнение ее передних частей.
- Лучшая интерпретация результатов тестирования и выявления тенденций в аналогичных условиях эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Система Iris Power HydroGuardII для использования с емкостными датчиками, установленными внутри обмотки гидрогенератора.
- Система Iris Power BusGuardII для использования с емкостными датчиками, устанавливаемыми на выходной шине малых турбогенераторов и электродвигателей.
- Система Iris Power TurboGuardII для использования с турбогенераторами, снабженными датчиками, устанавливаемыми в пазах статора.

Система Iris Power GuardII использует оксидно-слюдяные датчики Iris Power EMC или датчики, размещаемые внутри обмотки статора, Iris Power SSC, которые устанавливаются на постоянной основе в электродвигатели или генераторы (напряжением 3 кВ или выше). Каждое электрическое устройство, подлежащее контролю, требует установки одной системы GuardII снаружи устройства, возле датчиков. Устройство контроля GuardII соединяют с датчиками коаксиальными кабелями. Сеть Ethernet используется для соединения системы контроля с локальной сетью предприятия для настройки и загрузки данных.

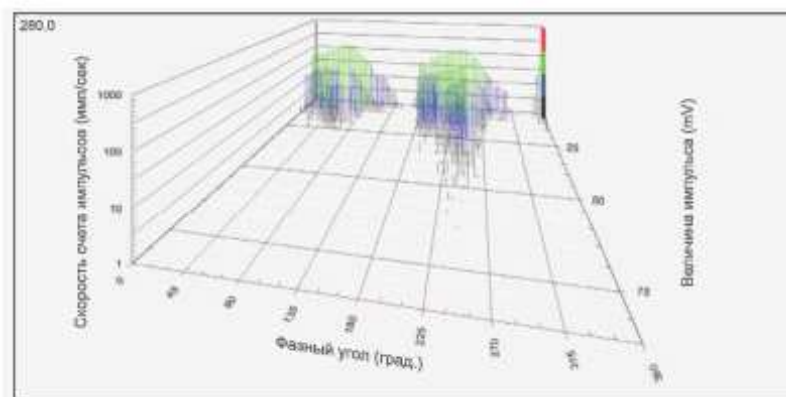

Iris Power BusGuardII, HydroGuardII, TurboGuardII, Iris Power EMC, Iris Power SSC, Iris Application Manager являются торговыми марками компании Qualitrol-Iris Power.

Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft в США и других странах.

КОМПАНИЯ QUALITROL-IRIS POWER СТАЛА МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ДИАГНОСТИКЕ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГЕНЕРАТОРОВ С 1990 ГОДА, ПРЕДСТАВЛЯЯ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В НЕПРЕРЫВНОМ И АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ, А ТАКЖЕ УСЛУГИ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ



Iris Power LP
3110 American Drive Mississauga,
Онтарио, Канада L5V 1T2
Тел.: 1-905-677-4824
Факс: 1-905-677-8498
Sales.iris@qualitrolcorp.com

Qualitrol Company LLC 1385 Fairport
Road Fairport, Нью-Йорк, США 14450
Тел.: 585-586-1515
Факс: 585-377-0220

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ



QUALITROL
Defining Reliability

Предварительный | 04/12